


## POZNÁMKA:

- Rozvody provádět v podhledu, v LV-lištách nebo podomítkou.

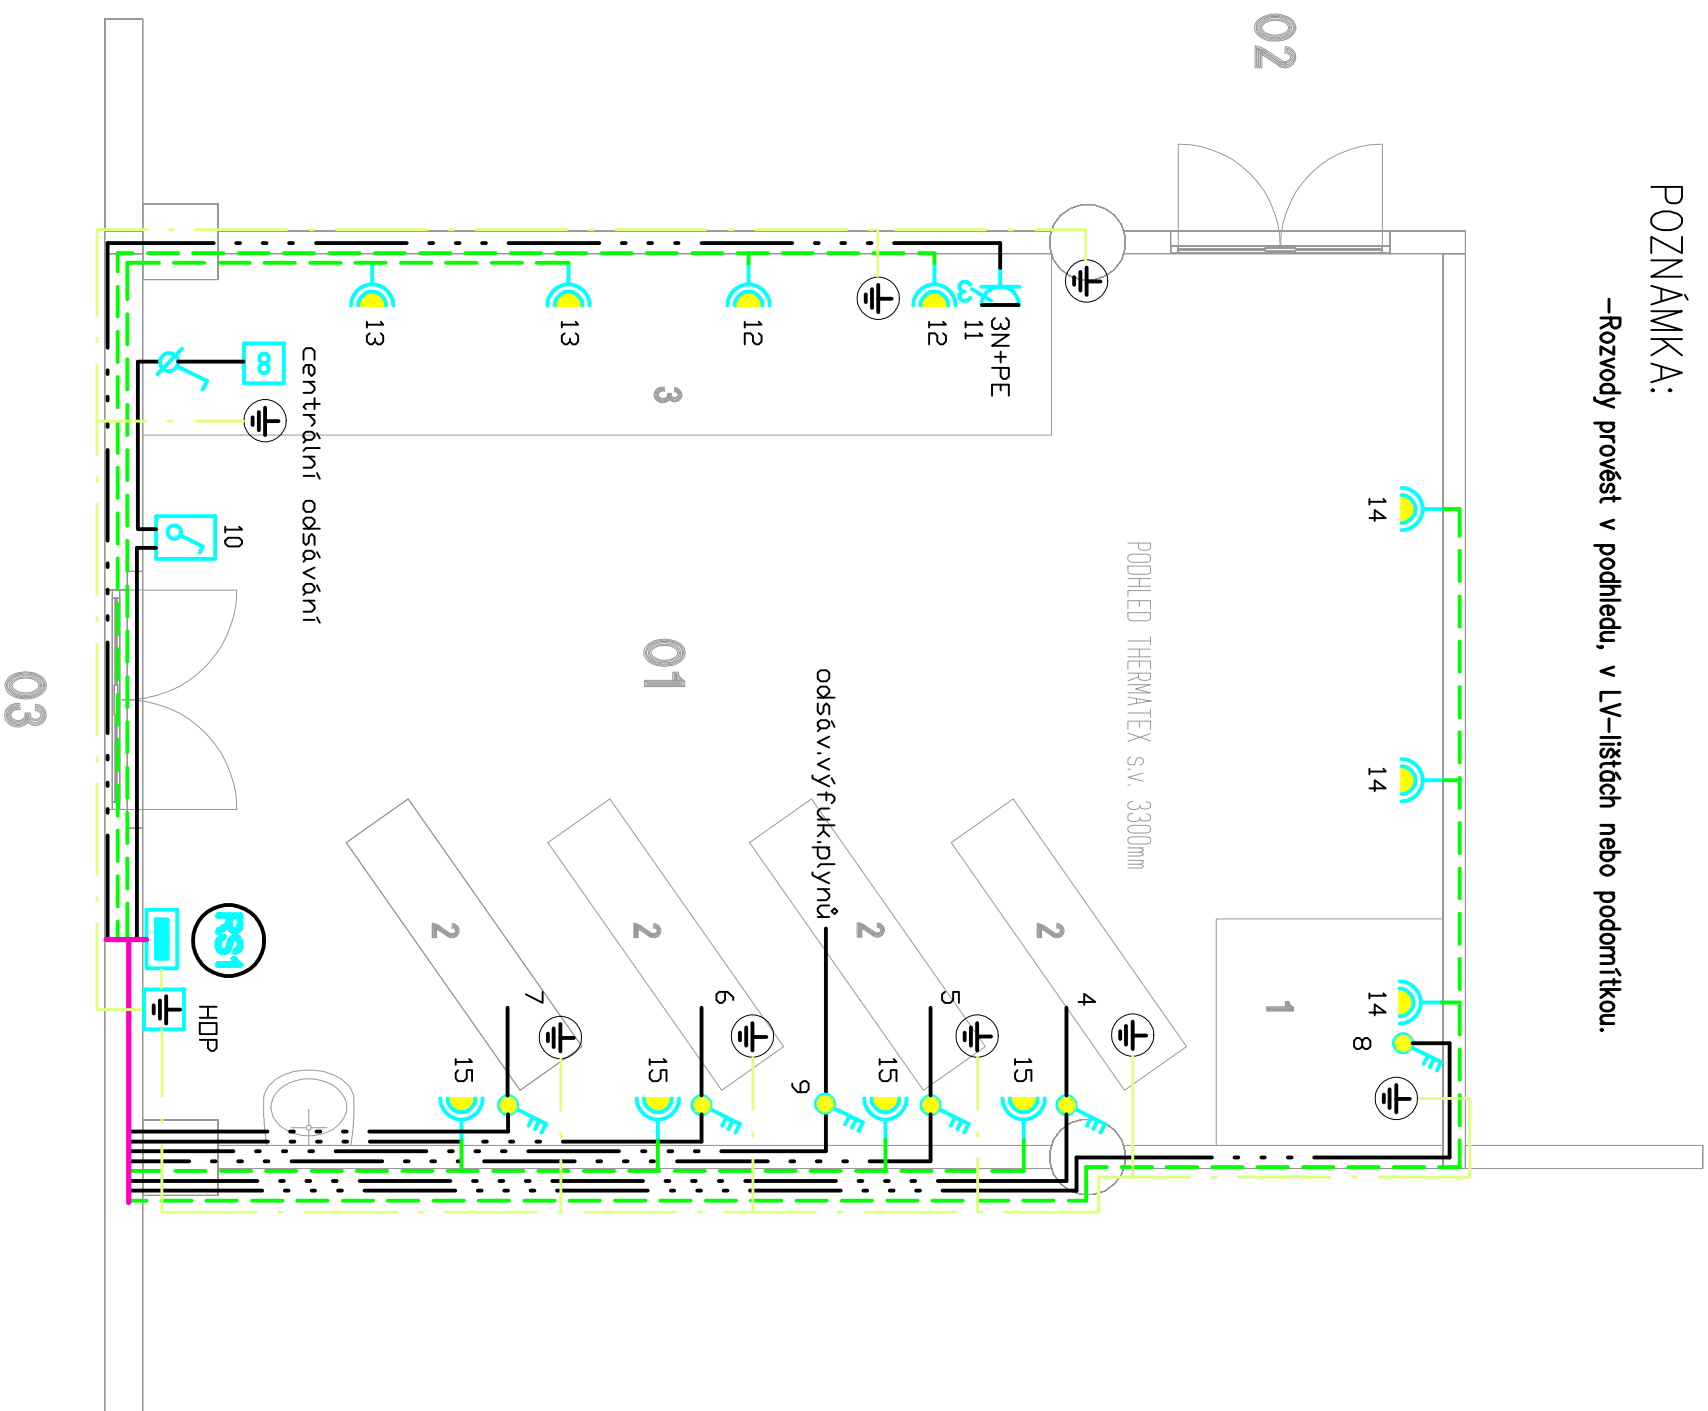

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAHY
01	DÍLNA OPRAVNA MOTOCYKLŮ	50,57	LITÁ PODLAHA
02	DÍLNA – OPRAVNA AUTOMOBILŮ		
03	CHODBA		

## LEGENDA EL.ZAŘÍZENÍ:

- Sdružené vedení
  - CYKY-J 5(C)x X (3-fáz.okruhy)
  - CYKY-J 3(C)x2,5 (zás. okruhy)
  - CYKY-J 3(C)x1,5 (VZT)
- CYA 4(6)zz (ochranné pospojování)
  - Spín. 3-fázový, IP44, 20A, 400V
  - Zásuv., IP44, 16A, 250V
  - Zásuv. (PCE) 5p., IP44, 16A, 400V
- Ventilátor, odsávání, VZT
- Spínač COM2, VZT
- Regulator otáček REE1, 230V, IP44, VZT
- Ochranné pospojování HOP (KR125)
- Ochranné pospojování konstrukce zařízení (CYA)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM A DOPLNJÍJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	KRESIL	KONTROLOVAL
MGR. M. KRYNSKÝ	MGR. M. KRYNSKÝ	
MÍSTO: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01		
STAVEBNÍK: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01		
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚČEBEN SPŠ BRUNTÁL	
ČÁST PD:	ČÁST ELEKTROTECHNICKÁ	
OBSAH VÝKRESU: DÍLNA – OPRAVNA MOTOCYKLŮ – ELEKTROINSTALACE		
Č.v.	SO 04	08.