

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


M.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAHY
01	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	73,97	PVC ANTISTASTIK
02	CHODBA		

- LEGENDA :
- Sdružené rozvody
 - CYK-J 3(C)x2,5 (zás. okruhy)
 - CY 6(4) zž (pospoj, uzemnění, antistat.podlaha)
 - Trubka nebo lišta pro dat. kabely UTP
 - Trubka nebo lišta pro koox. kabel

- Zásuv., IP20, 16A, 230V
- Dvojzásuv., IP20, 16A, 230V
- Zásuv. komunikační 2xRJ
- ŠTA – Zásuv. televizní EU, nebo F–konektor
- Rozvodná skříň, IP30, In63A, 400V
- Křabice uzemnění (antistat.podlaha, pospoj.konstrukce)
- Zásloup Teralit DA200, 6xzs.230V,4xzs.PC

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRANIČEM A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL		KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>Mgr. Marek Kynský</div> <div>elektronikář a elektroprojekt</div> <div>Břehmova 287, 793 12 Horní Běnskov</div> <div>Č. 48750174, DIČ: CZ8806081623</div> <div>Tel. 554 748 365, 721 450 535</div>
MGR. M. KRNSKÝ		MGR. M. KRNSKÝ		
MÍSTO: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01				
STAVEBNÍK: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01				
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN SPŠ BRUNTÁL,				
ČÁST PD: ČÁST ELEKTROTECHNICKÁ				
OBSAH VKRESU: POČÍTAČOVÁ UČEBNA 2.NP				
–ELEKTROINSTALACE				
Č.v.	SO 01	02a.		

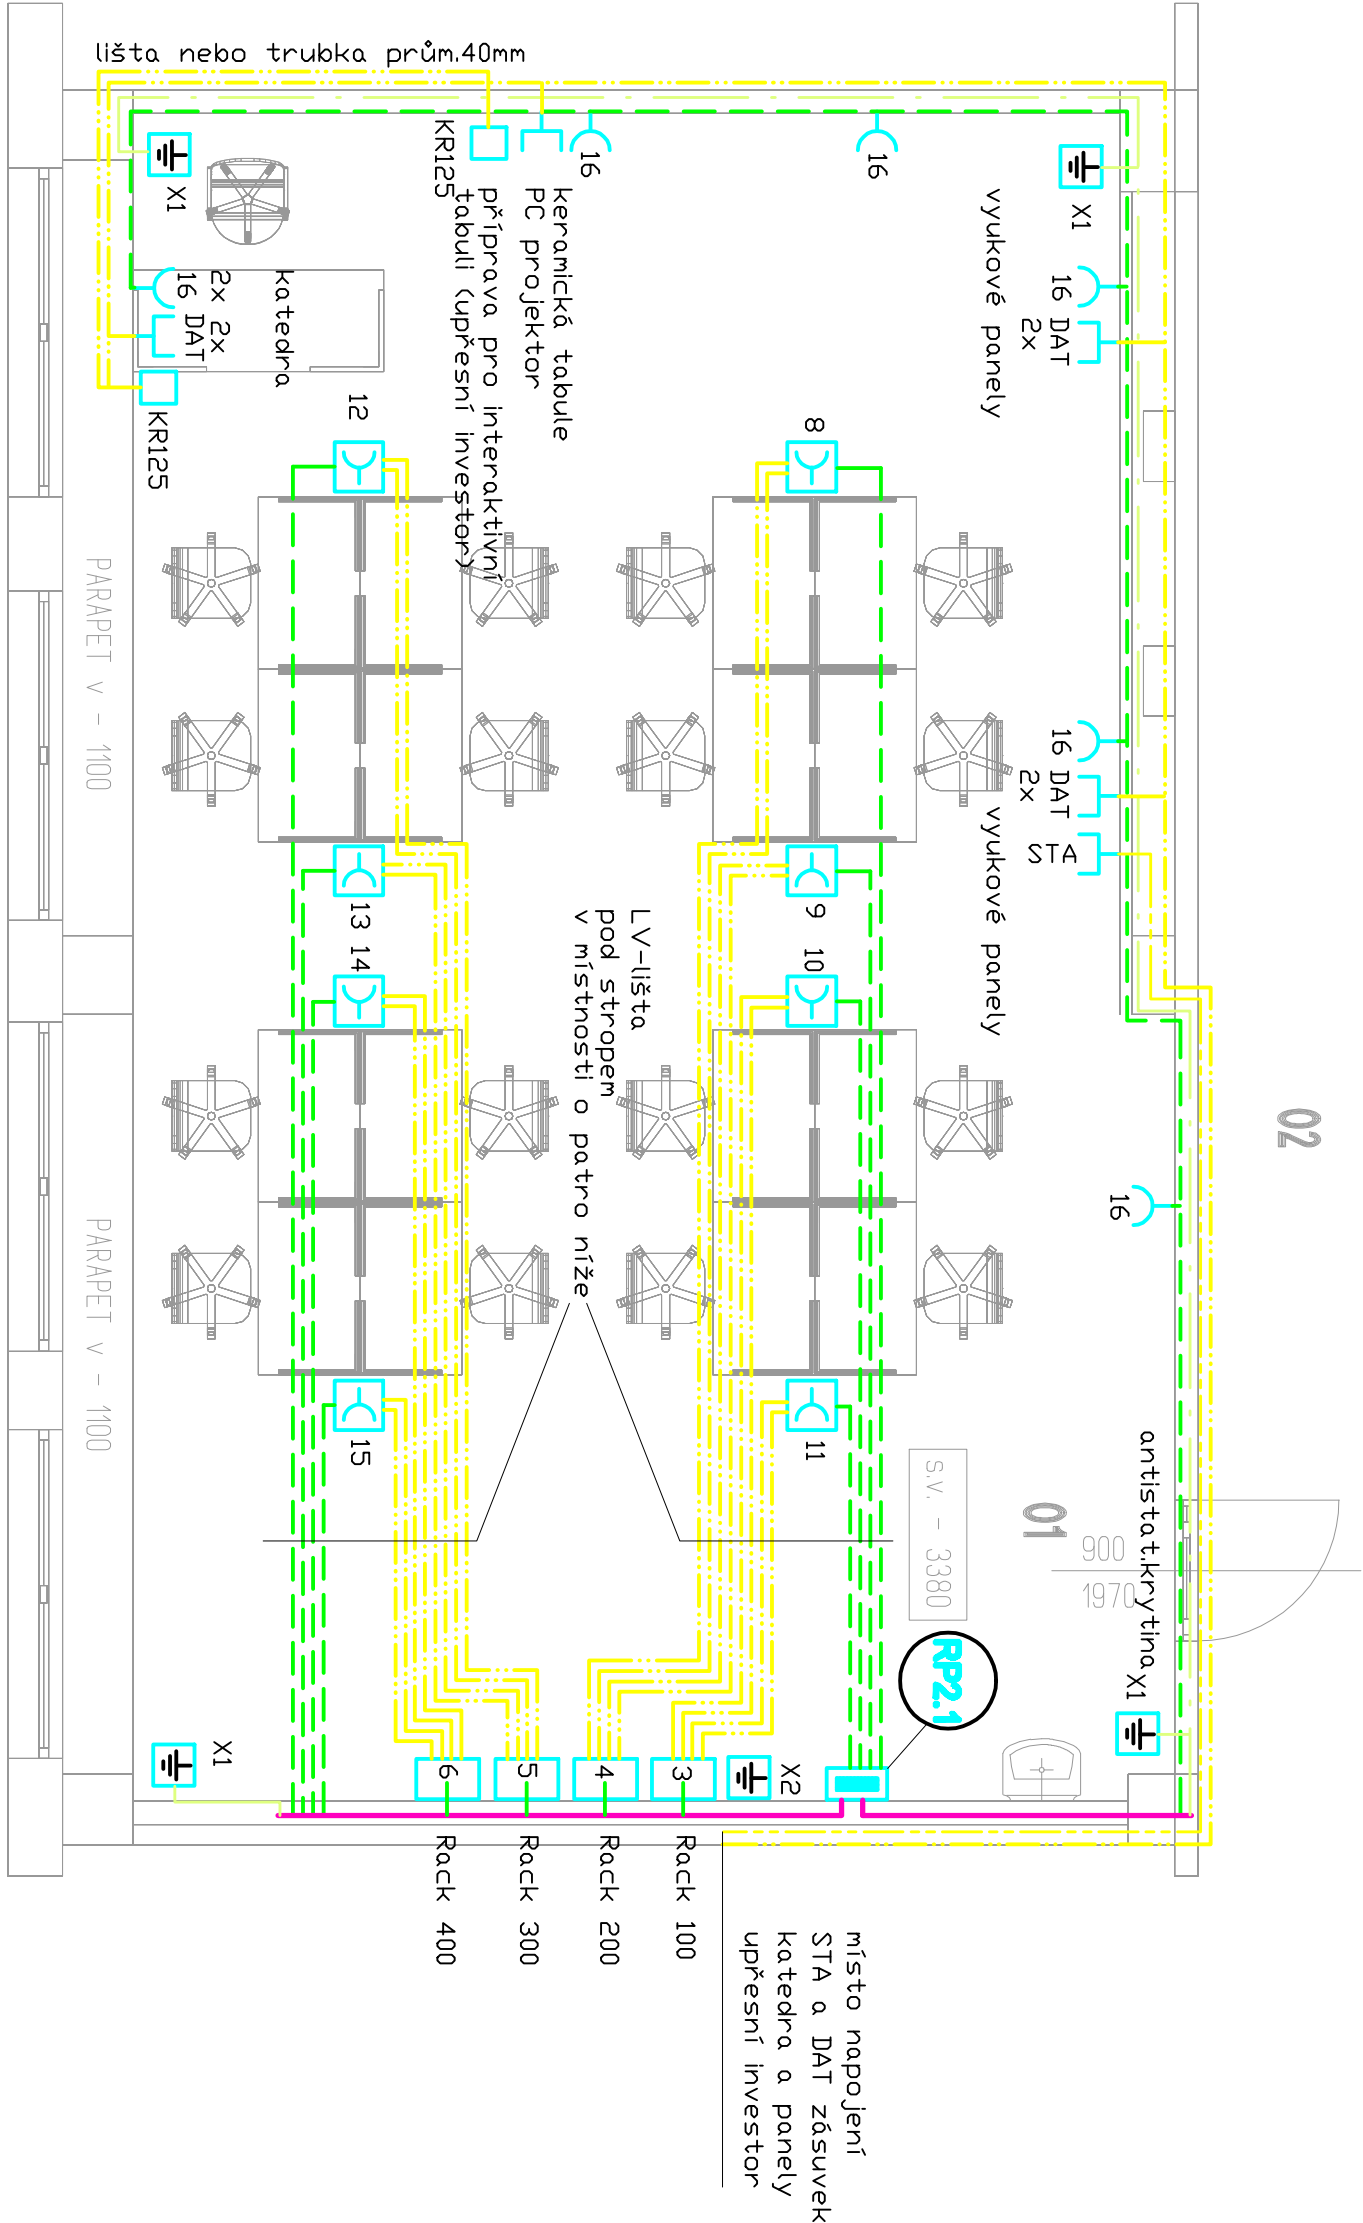

POZNÁMKA:

- Antistatická podlaha se nespojí na zemnicí krabice X1
- Konstrukce Rock se nespojí na zemnicí krabici X2
- Rozvody k PC stolům v LV–lišťách, ostatní rozvody zpuštěné.