






LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAHY
01	CHEMICKÁ LABORATOR	53,23	KER. DLAŽBA
02	CHODBA		STĀV. KER. DLAŽBA

LEGENDA:


- | | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">- CYKY o průřezu 1,5 mm² (sv. okruhy) |
|  | <ul style="list-style-type: none">- Spín. ž.6+6, IP20, 10A, 230V |
|  | <ul style="list-style-type: none">- Rozvodná skříň, IP30, In63A, 400V |
|  | <ul style="list-style-type: none">- Sv. zářív. 3x36W, AL mříž., IP20, nástrop. |
|  | <ul style="list-style-type: none">- Sv. zářív. 4x36W, AL mříž., IP20, nástrop. |

Vysvětlivka označení svítidla: 1-A/a

Číslo sv. okruhu _____

Typ svítidla _____

kontakt spínače _____

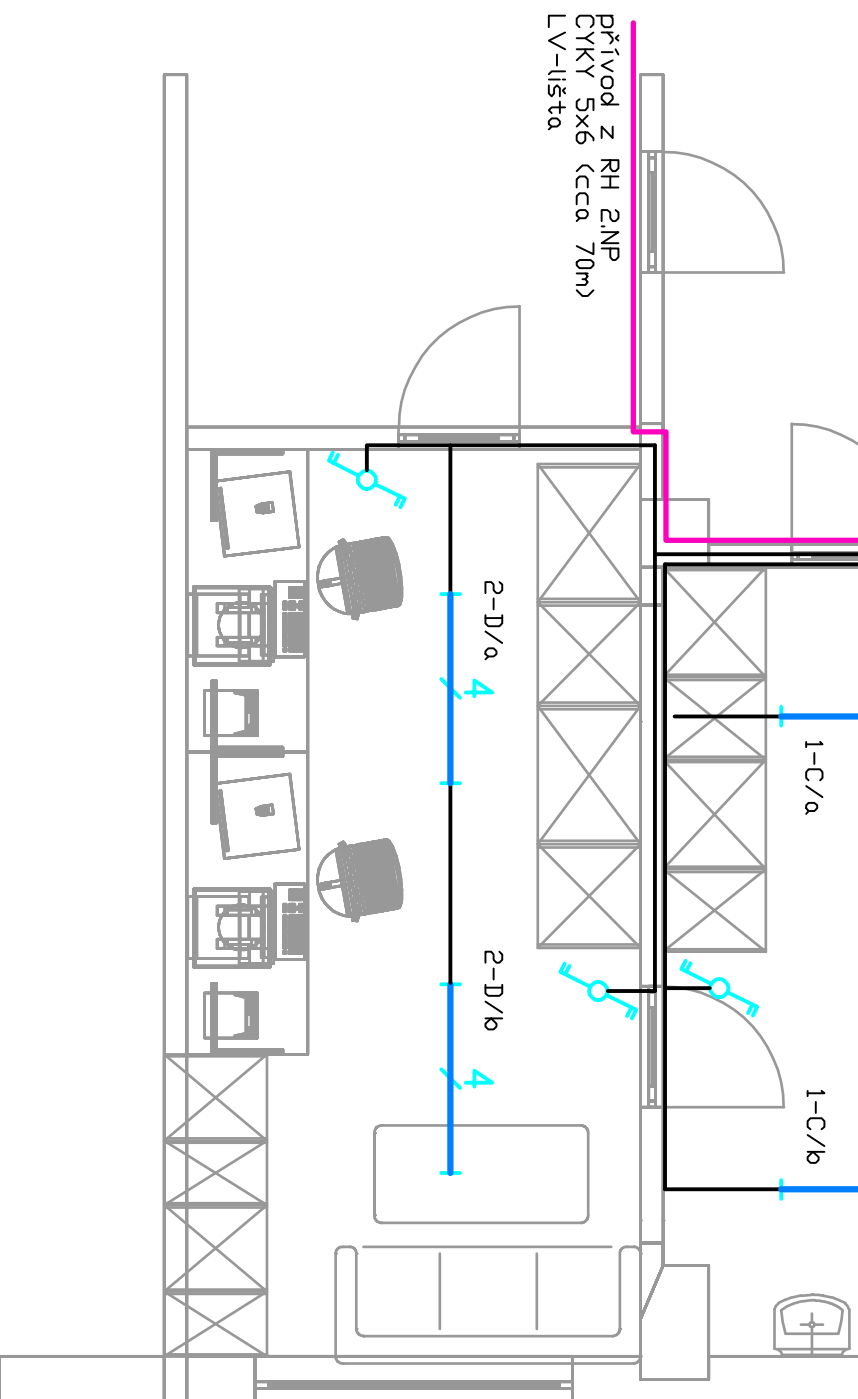

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S
 OCHRANA PŘED NEEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRANIČEM A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
MGR. M. KRYNSKÝ	MGR. M. KRYNSKÝ	
MÍSTO: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01		
STAVEBNÍK: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01		
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN SPŠ BRUNTÁL	
ČÁST PD:	ČÁST ELEKTROTECHNICKÁ	
OBSAH VKRESLU: KABINET A LABORATOR ROBOTIKY 5.NP — OSVĚTLENÍ		
č.v.	SO 03	05.